

250.10.50.701 3C

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Пояснения
P1	1850		
P2	1850		
P3	1900		
P4	1900		На опоры ледяной
P7	2555		На детали крепления
P8	390		направляющей при посадке
P9	530		кабины на лодители

Нагрузки действуют разнотенно и абсорбино.

Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики

Наименование	Величина
Грузоподъемность	250 кг
Скорость подъема	0,25 м/с
Высота подъема	до 13,0 м
Размеры кабины (шхгхв)	0,9 x 1,0 x 1,0 м
Размеры шахты (шхг)	1,30 x 1,15 м
Род тока	Переменный 3-х фазный, 380В, 50Гц, с глухозаземленной нейтралью
Потребляемая мощность	1,8 кВт
Пусковой ток	5,5 А
Номинальный рабочий ток	4,0 А
Рабочая температура	+5 ... +40°С

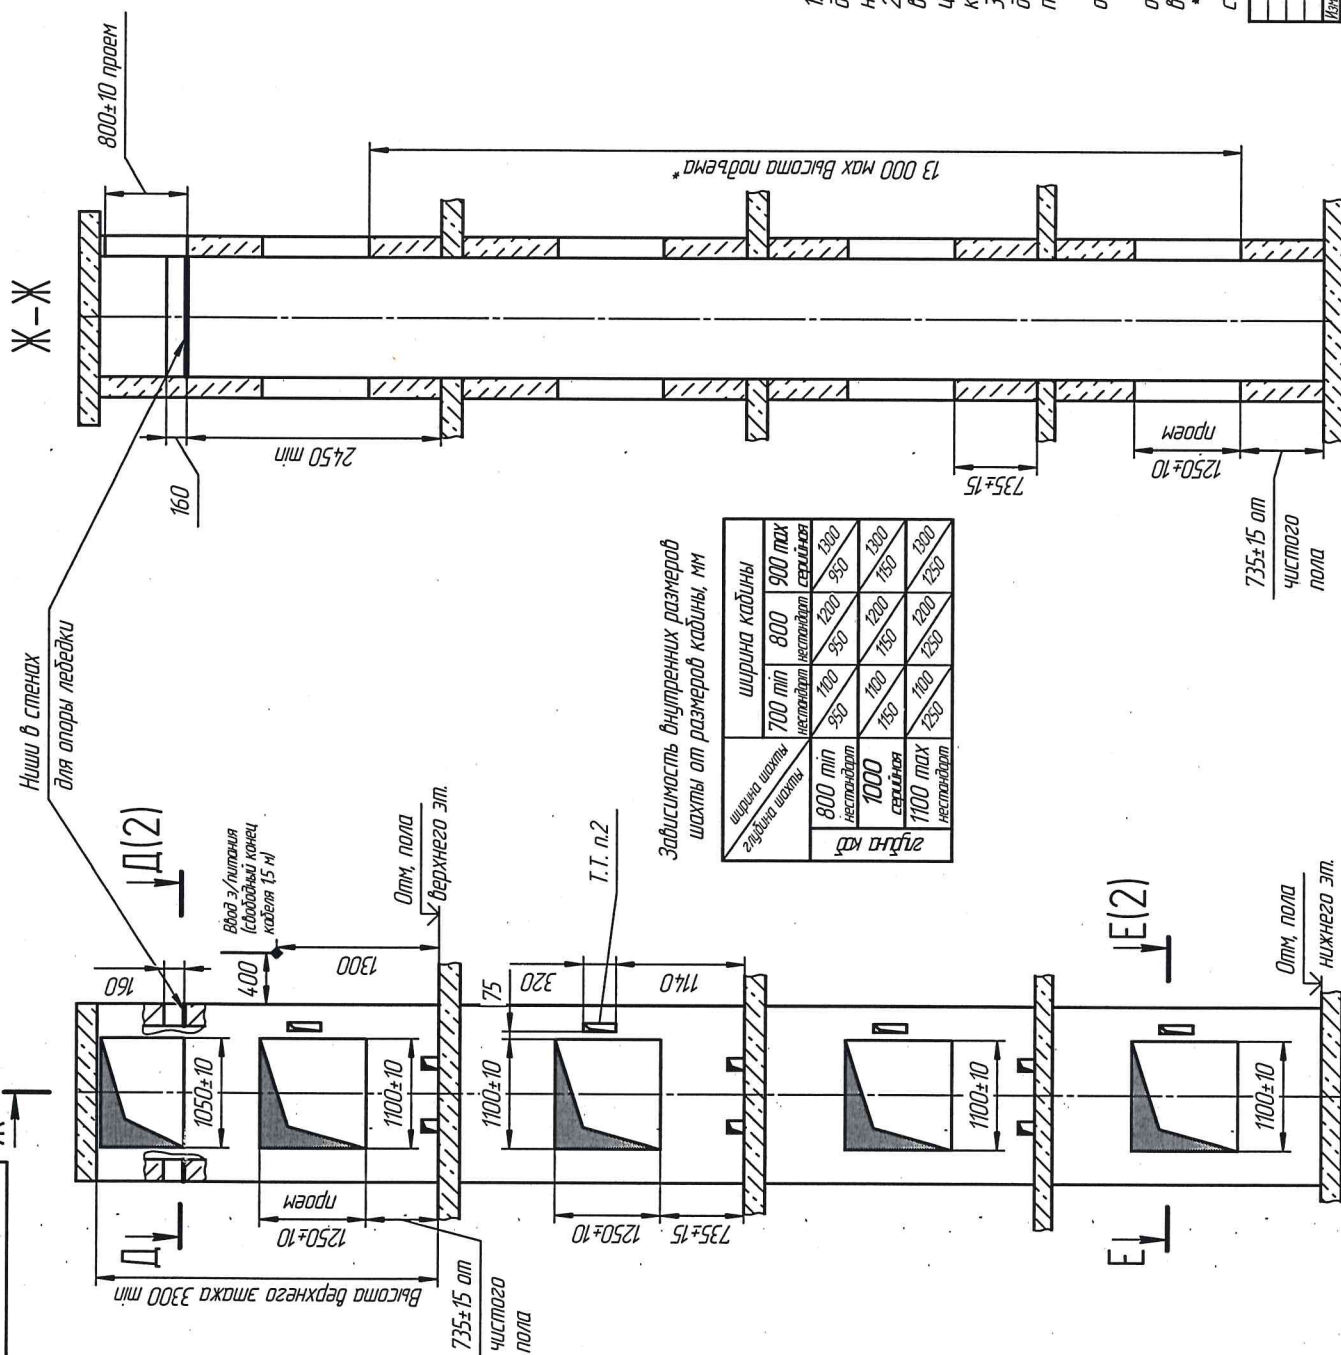
1. Шапту выполнять для сквозной кабины с дверными проемами на две противоположные стороны (как показано на чертеже) или для несквозной кабины с дверными проемами на одну сторону.
2. На каждой остановке лифта предусмотреть ниши глубиной 80мм в стенах сбоку дверного проема для коробок постов управления. В центре ниши выполнить сквозное отверстие ф.25 мм для ввода кабеля к посту.

3. Допускается уменьшение высоты расположения всех или части дверных проёмов шахты относительно уровня межэтажных перекрытий (размер 735 мм) до 0.

При уменьшении высоты расположения дверного проёма нижней лестничной площадки на соответствующую величину углубляется полшахты.

При уменьшении высоты расположения дверного проема верхней стеной допускается уменьшение на соответствующую величину высоты верхнего этажа.

* — Увеличение высоты подъема требует обязательного согласования с заводом изготовителем.

[illegible]

Внимание: Перед началом проведения протектированных или стропильных работ, чертёж необходимо согласовать. В ходе политики качества Ессенси любая часть данного чертежа может быть изменена с течением времени, без уведомления.

